

プロが認める実力。  
これ1本で除菌も消臭も！

Global Gates




●お部屋の匂い


無色透明・無臭なので  
ご家庭内の様々な場所で安心して  
ご利用いただけます。



●インフルエンザウイルスや菌などの空間除菌

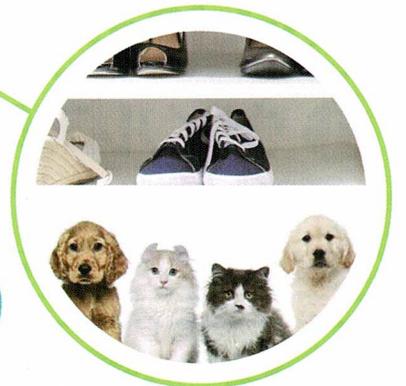

●ペットの匂い ●下駄箱

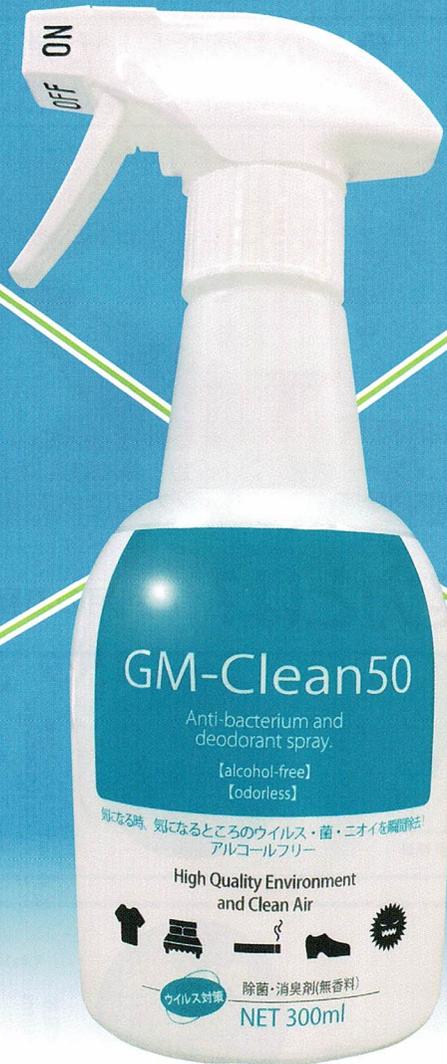

300mL  
スプレー  
タイプ



登録第 5700620 号

# ノンアルコールでこの威力! 人と環境に優しい除菌・消臭スプレー

除菌消臭液

## ジーエム・クリーン50<sup>®</sup>

GM-Clean50<sup>®</sup>  
Anti-bacterium and  
deodorant spray

1本/300ml スプレータイプ 1,380円(税別)  
内容成分: 二酸化塩素水溶液 液性: 中性



20ℓタイプ(キャップ付きダンボールボトル)

ここがスゴイ!  
ジーエム・クリーン50

- 1 完全無臭**  
塩素の匂いが全くしない
- 2 手が荒れない**  
水と同等のレベル
- 3 除菌効果**  
次亜塩素200ppmと同等の効果がある
- 4 保存期間が3年**
- 5 金属物質がさびない**
- 6 ベタつかない**  
そのまま乾かすだけでOK
- 7 安心安全**  
アルコール、エタノールなどの成分は入っていません。

この商品は現在、全国の病院や介護施設、高級ホテルなどで実際に使用されています。

# プロが認める安心・消臭!

## ●なぜ悪臭が消えるのですか?

ジーエム・クリーン50は「二酸化塩素」を独自技術で水溶液とすることで、「酸素の酸化力」による「酸化」反応により悪臭の原因物質を除去します。

## ●どのような臭いが消えますか?

体臭・加齢臭・汗・生ごみ・し尿・ペットなどの臭いや、焼肉や焼魚の調理の臭いなど家庭内で発生する様々な悪臭、また、シックハウス症候群の原因物質といわれているホルムアルデヒドの分解・消臭にも効果を発揮します。



- ペットの匂い ●お部屋の匂い(下駄箱、タンス、ソファ、絨毯、ベット、枕)
- 加齢臭、オシメ、靴中、グローブ、衣類、カーテン
- 金属などへの利用(金属ロッカー、エアコン、空気清浄器、換気扇)
- インフルエンザウイルスや菌などの空間除菌

## GM-Clean50の実力とは? ご利用のお客様より高評価を頂いています。


### ① ウィルス除去

1分でウイルスが減少しているのが確認できます。

●試験方法: TCID<sub>50</sub> 法反応時間 1分

抗ウイルス試験データ 国立大学法人 東京医科歯科大学 検証

1分後  
99.99%  
減少!

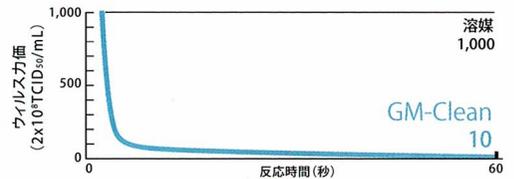


### ② 除菌

5分後に細菌が減少しているのが確認できます。

●試験方法: GM-Clean50、10mL に10<sup>7</sup> の菌液 0.1mL を接種し、経時的に生菌数を測定

抗菌力評価試験データ (財)京都微生物研究所 検証


99.99%  
の菌が  
減少!

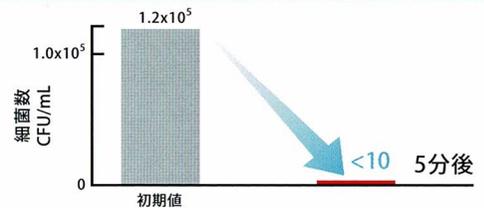

### ③ 消臭性能

2時間後ニオイが減少!

消臭性試験データ (財)日本紡績検査協会 検証

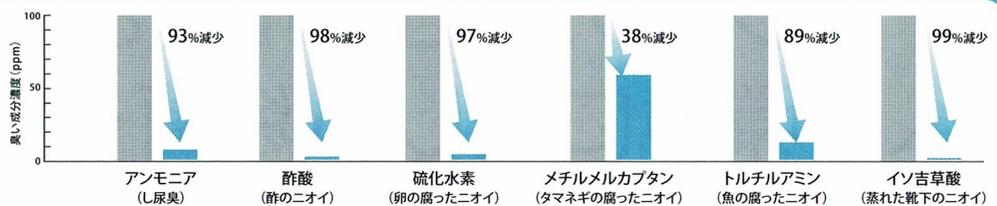

### ④ 安全性

各種で高い安全性が認証!

●各種検証機関

- ①眼刺激性試験 ※1 無刺激
- ②急性経口毒性試験 ※1 異常及び死亡例は認められない
- ③ヒトパッチ試験 ※2 一次刺激性は認められなかった
- ④染色体異常試験 ※3 染色体異常誘発性はない
- ⑤皮膚感受性試験 (MT法) ※2 皮膚感受性がない
- ⑥復帰突然変異性試験 ※2 陰性であると判定
- ⑦連続皮膚刺激性試験 ※2 無刺激であると推察される
- ⑧細胞毒性評価試験 ※4 細胞毒性は認められない
- ⑨樹脂成型品の浸漬参考試験 ※5 22品目で影響無し
- ⑩金属腐蝕試験 ※6 水と同等

※1: 財)日本食品分析センター ※2: 財)生活化学研究所 ※3: 財)日本バイオリサーチセンター ※4: 国立大学法人 東京医科歯科大学 ※5: 他社試験 ※6: 自社試験 ※試験での結果であり実際の環境によって異なる場合がございます。

#### 【使用上の注意】

1.用途以外に使用しないでください。2.20cm以上近づけたり、一度にスプレーし過ぎたりしないでください。3.直接吸い込んだり、顔に向けてスプレーしないでください。4.毛、絹、皮製品など水洗い不可表示のあるもの、染め加工等の特殊加工されたものはシミや変色のおそれがあるのであらかじめ目立たない部位でお試ください。5.高温及び直射日光を避け、暗所の涼しい所に密栓して保管ください。6.小児の手の届かないところに保管してください。7.万一目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流してください。8.万一誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲んで吐き出してください。異常がありましたらすぐに医師にご相談ください。9.他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。

●製造元: OEM 製造元 ●総販売元: 株式会社グローバルゲイツ

<http://www.g-gates.com>

#### ●お取扱い

株式会社グローバルゲイツ 担当: 横田

電話番号 03-6810-9797 FAX 03-6701-7337

お問い合わせ・ご注文の際は、お電話ください